
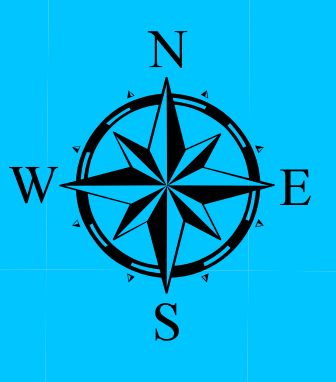


佐呂間別川水系芭露川 洪水浸水想定区域図 (計画規模)

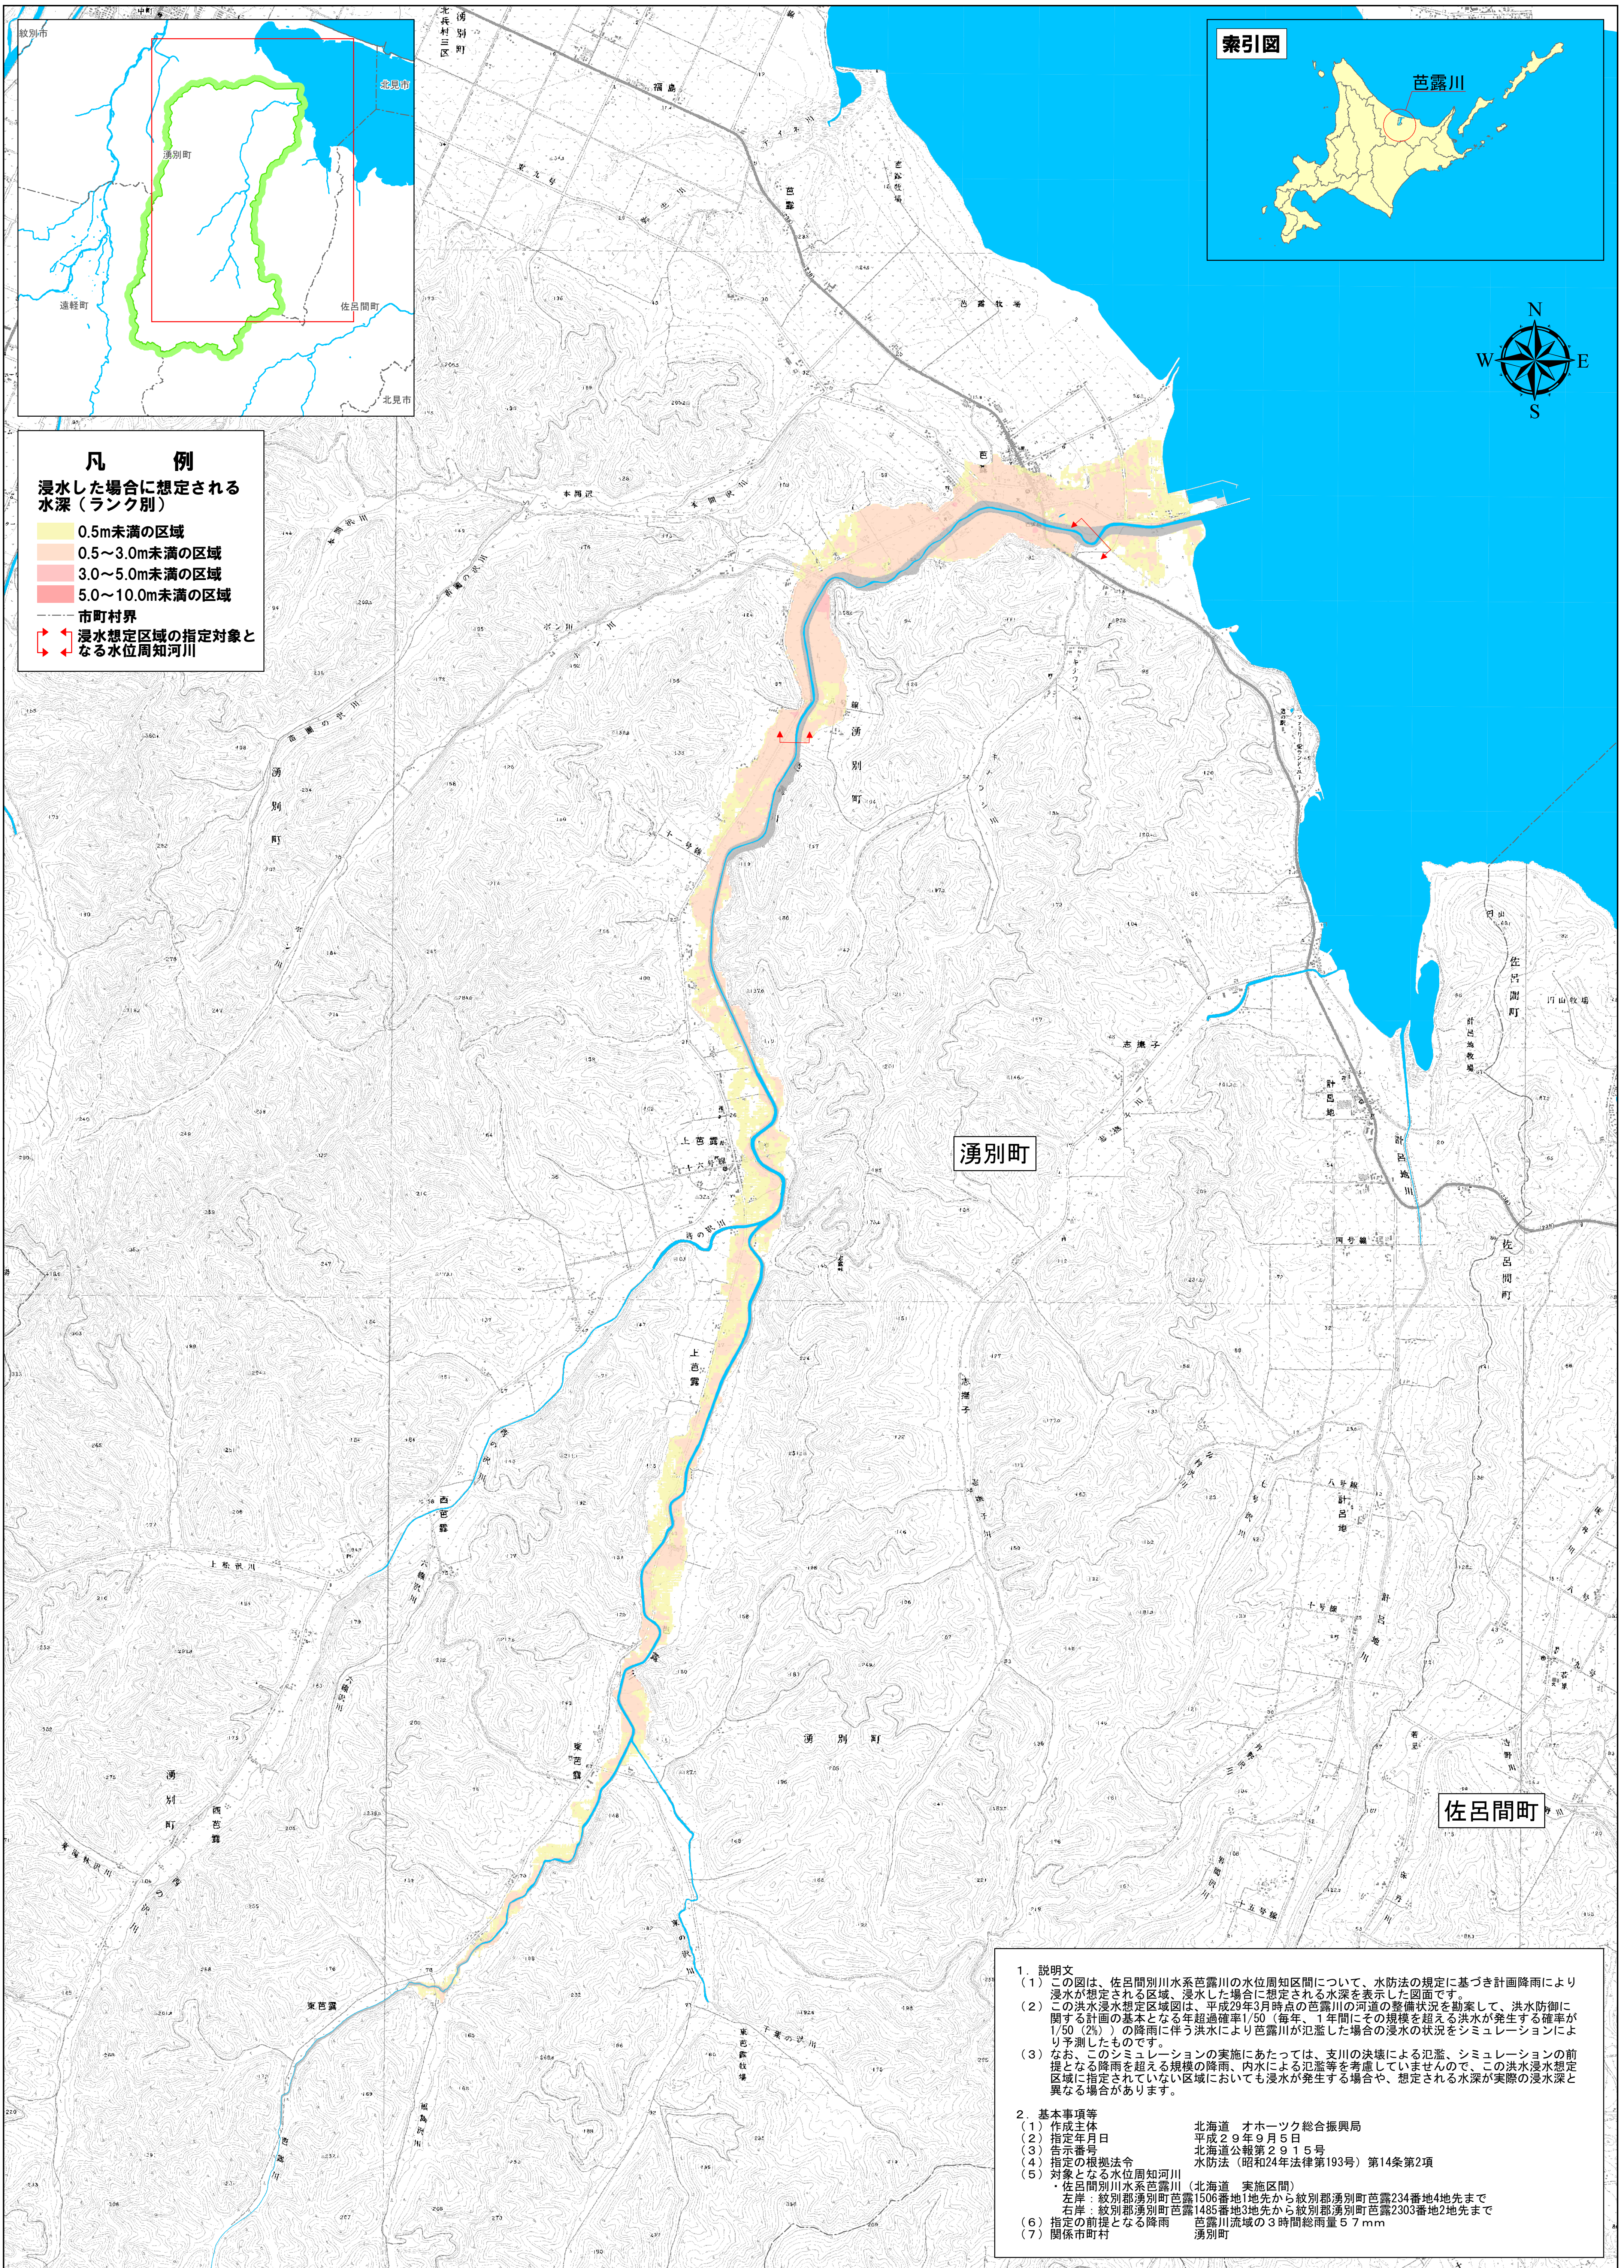

- 凡例**
- 浸水した場合に想定される水深 (ランク別)
- 0.5m未満の区域
 - 0.5~3.0m未満の区域
 - 3.0~5.0m未満の区域
 - 5.0~10.0m未満の区域
- 市町村界
- 浸水想定区域の指定対象となる水位周知河川

1. 説明文
- (1) この図は、佐呂間別川水系芭露川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 - (2) この洪水浸水想定区域図は、平成29年3月時点の芭露川の河道の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/50 (毎年1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/50 (2%)) の降雨に伴う洪水により芭露川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- | | |
|-----------------|--|
| (1) 作成主体 | 北海道 オホーツク総合振興局 |
| (2) 指定年月日 | 平成29年9月5日 |
| (3) 告示番号 | 北海道公報第2915号 |
| (4) 指定の根拠法令 | 水防法 (昭和24年法律第193号) 第14条第2項 |
| (5) 対象となる水位周知河川 | 佐呂間別川水系芭露川 (北海道 実施区間) |
| | 左岸: 紋別郡湧別町芭露1506番地1地先から紋別郡湧別町芭露234番地4地先まで |
| | 右岸: 紋別郡湧別町芭露1485番地3地先から紋別郡湧別町芭露2303番地2地先まで |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 芭露川流域の3時間総雨量57mm |
| (7) 関係市町村 | 湧別町 |